

BILAN 2016

GESTIONNAIRES


Maître d'ouvrage
MAIRIE DE OLONZAC
Exploitant
MAIRIE DE OLONZAC
Population desservie
1 793

RESSOURCE

Vous êtes alimentés par 1 captage :
◆ PAIROLS

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement :
◆ STATION PAIROLS

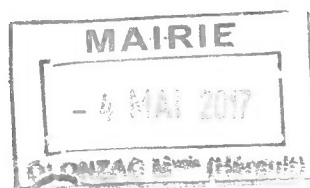

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau OLONZAC

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (14 analyses) : 100,0% - maxi. : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml
Eau de bonne qualité.

NITRATES

6 valeurs mesurées : mini. : 0,8 mg/L - maxi. : 2,0 mg/L - moyenne : 1,3 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L
Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES

3 valeurs mesurées : mini. : 0,00 µg/l - maxi. : 0,01 µg/l - moyenne : 0,00 µg/l
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l
Eau présentant une teneur en pesticides inférieure à la limite de qualité.

FLUOR

3 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi. : 0,0 mg/L - moyenne : 0,0 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

6 valeurs mesurées : mini. : 12,0 °f - maxi. : 16,7 °f - moyenne : 13,4 °f
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

Eau peu calcaire.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Ces informations sont fournies par
l'ARS - Délégation départementale de
l'Hérault, en application du code de la
santé publique.



Si la saveur ou la couleur de
l'eau distribuée change :
**SIGNELEZ LE A
L'EXPLOITANT**

**Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations**